


ブライトホール1号型 標準図

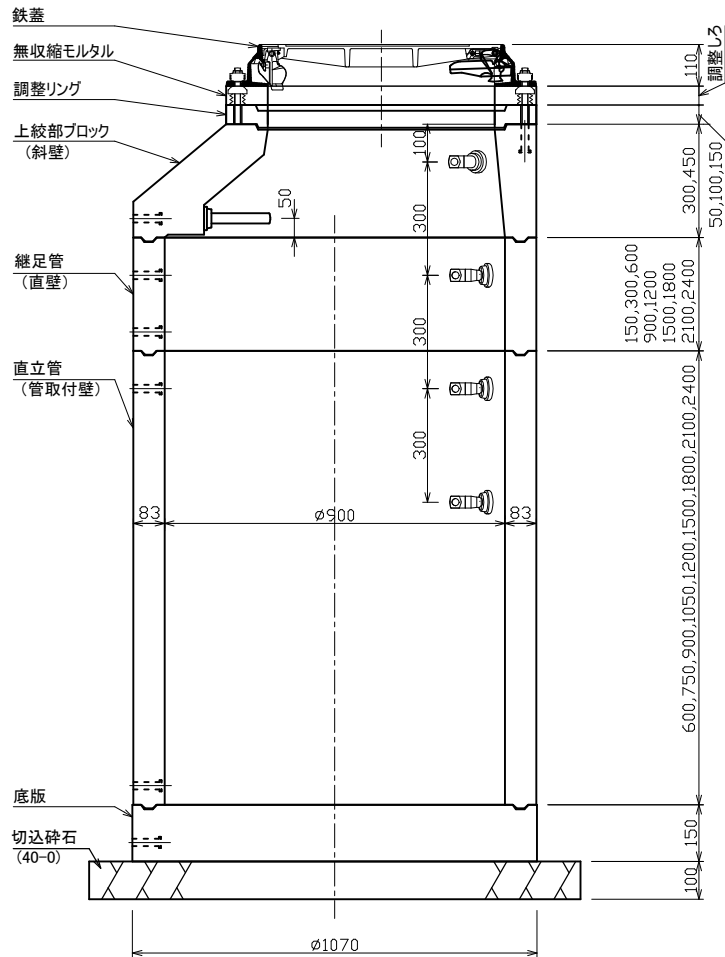

- 1) 基礎の敷砂は必要に応じて施工します。
- 2) 本管内径 $\phi 350\text{mm}$ 以下の汚水インポートは天端幅を35cmとし半円部の上端にすりつけます。
- 3) 深さ 5.0m を超える部材はⅡ種部材を使用します。

部材	呼び	標準重量 (kg)
調整リング	H= 50	30
	H= 100	60
	H= 150	90
斜 壁	H= 300	268
直 壁	H= 300当たり	189
管取付壁	H=1000当たり	631
底 版	H= 150	330

検 図	設 計・製 図	尺 度	年 月 日
		1/20	
ブライトホール 1号型 標準図			製 品 図
T.U.A 東陽上村アドバンス株式会社			図面番号 05 - 06 - 00000