


ブライトホール1号型 標準図

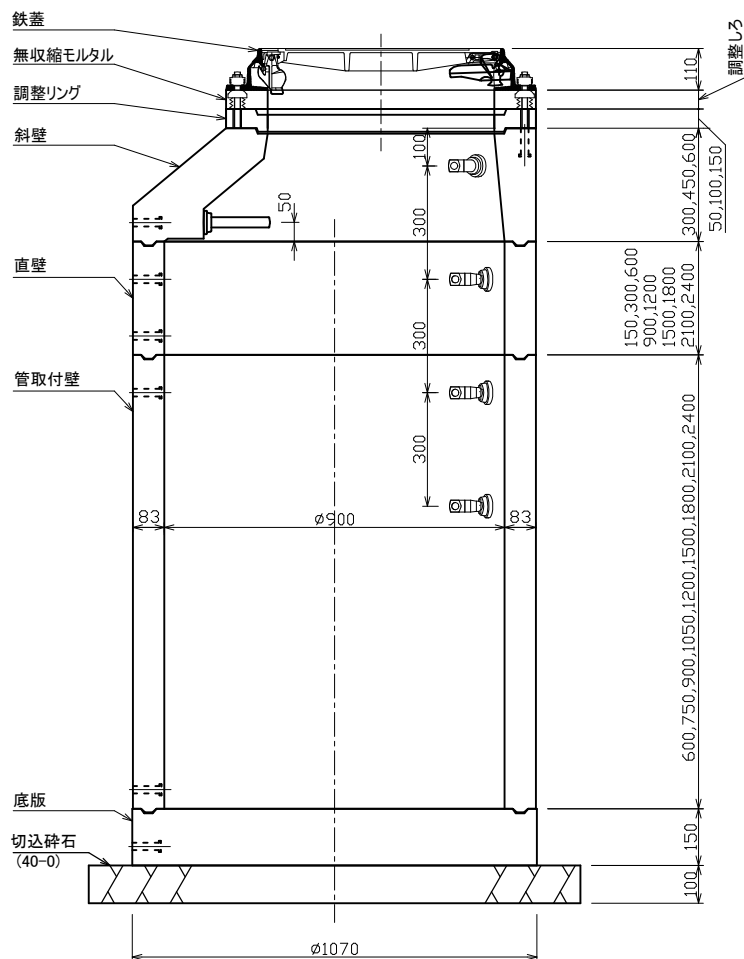


部材	高さ	標準重量 (kg)
調整リング	H= 50	30
	H= 100	60
	H= 150	90
斜 壁	H= 300	268
	H= 450	358
	H= 600	443
直 壁	H= 300当たり	189
管取付壁	H=1000当たり	631
底 版	H= 150	330

- 1) 基礎の敷砂は必要に応じて施工します。
- 2) 本管内容径φ350mm以下の汚水インパートは天端幅を35cmとし半円部の上端にすりつけます。
- 3) 深さ5.0mを超える部材はⅡ種部材を使用します。

連結プレート T=4.5

上絞部-継足管-直立管-底版



検 図			設 計・製 図	尺 度	年 月 日
				1/20	
<u>ブライトホール 1号型 標準図</u>				<u>製 品 図</u>	
 東陽上村アドバンス株式会社				図面番号	05 - 06 - 00000(2)